


### Detal 3c

Rozmieszczenie łączników mocujących płyty izolacji termicznej (100 x 50 cm). Pas krawędziowy. Wariant IIb, III.


Wariant IIb . Wysokość 8 - 20 m.

Ilość łączników w pasie krawędziowym 11 szt./m<sup>2</sup>



Wariant III . Wysokość powyżej 20 m.

Ilość łączników w pasie krawędziowym 14,7 szt./m<sup>2</sup>

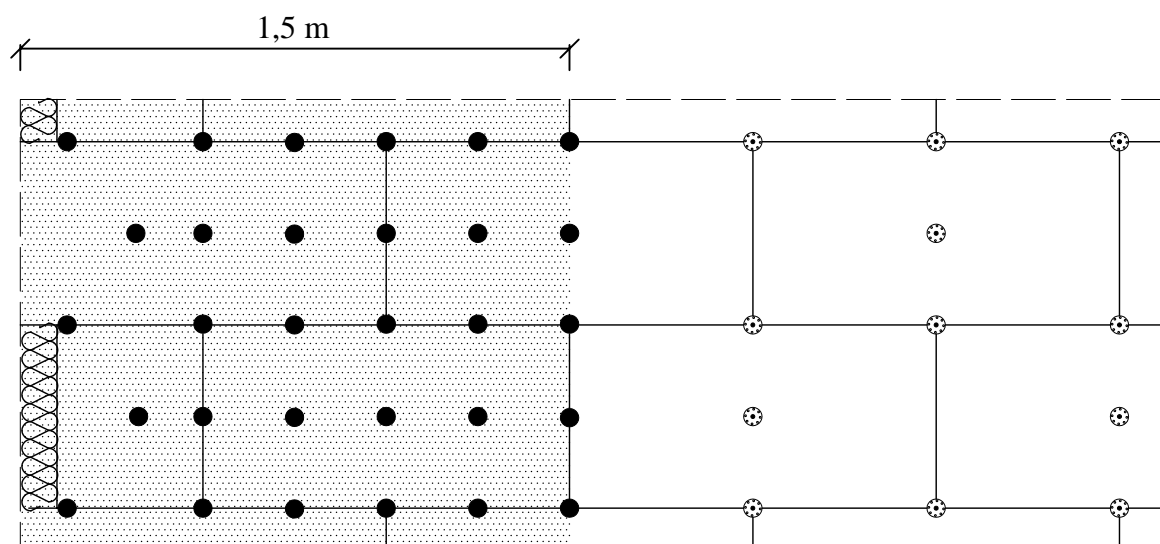

#### Uwagi :

Szerokość pasa krawędziowego wynosi w zależności od geometrii budynku co najmniej 1,0 m, maksymalnie 2,0 m. Powyżej przykłady dla strefy krawędziowej o szerokości 1,5 m.