


ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.

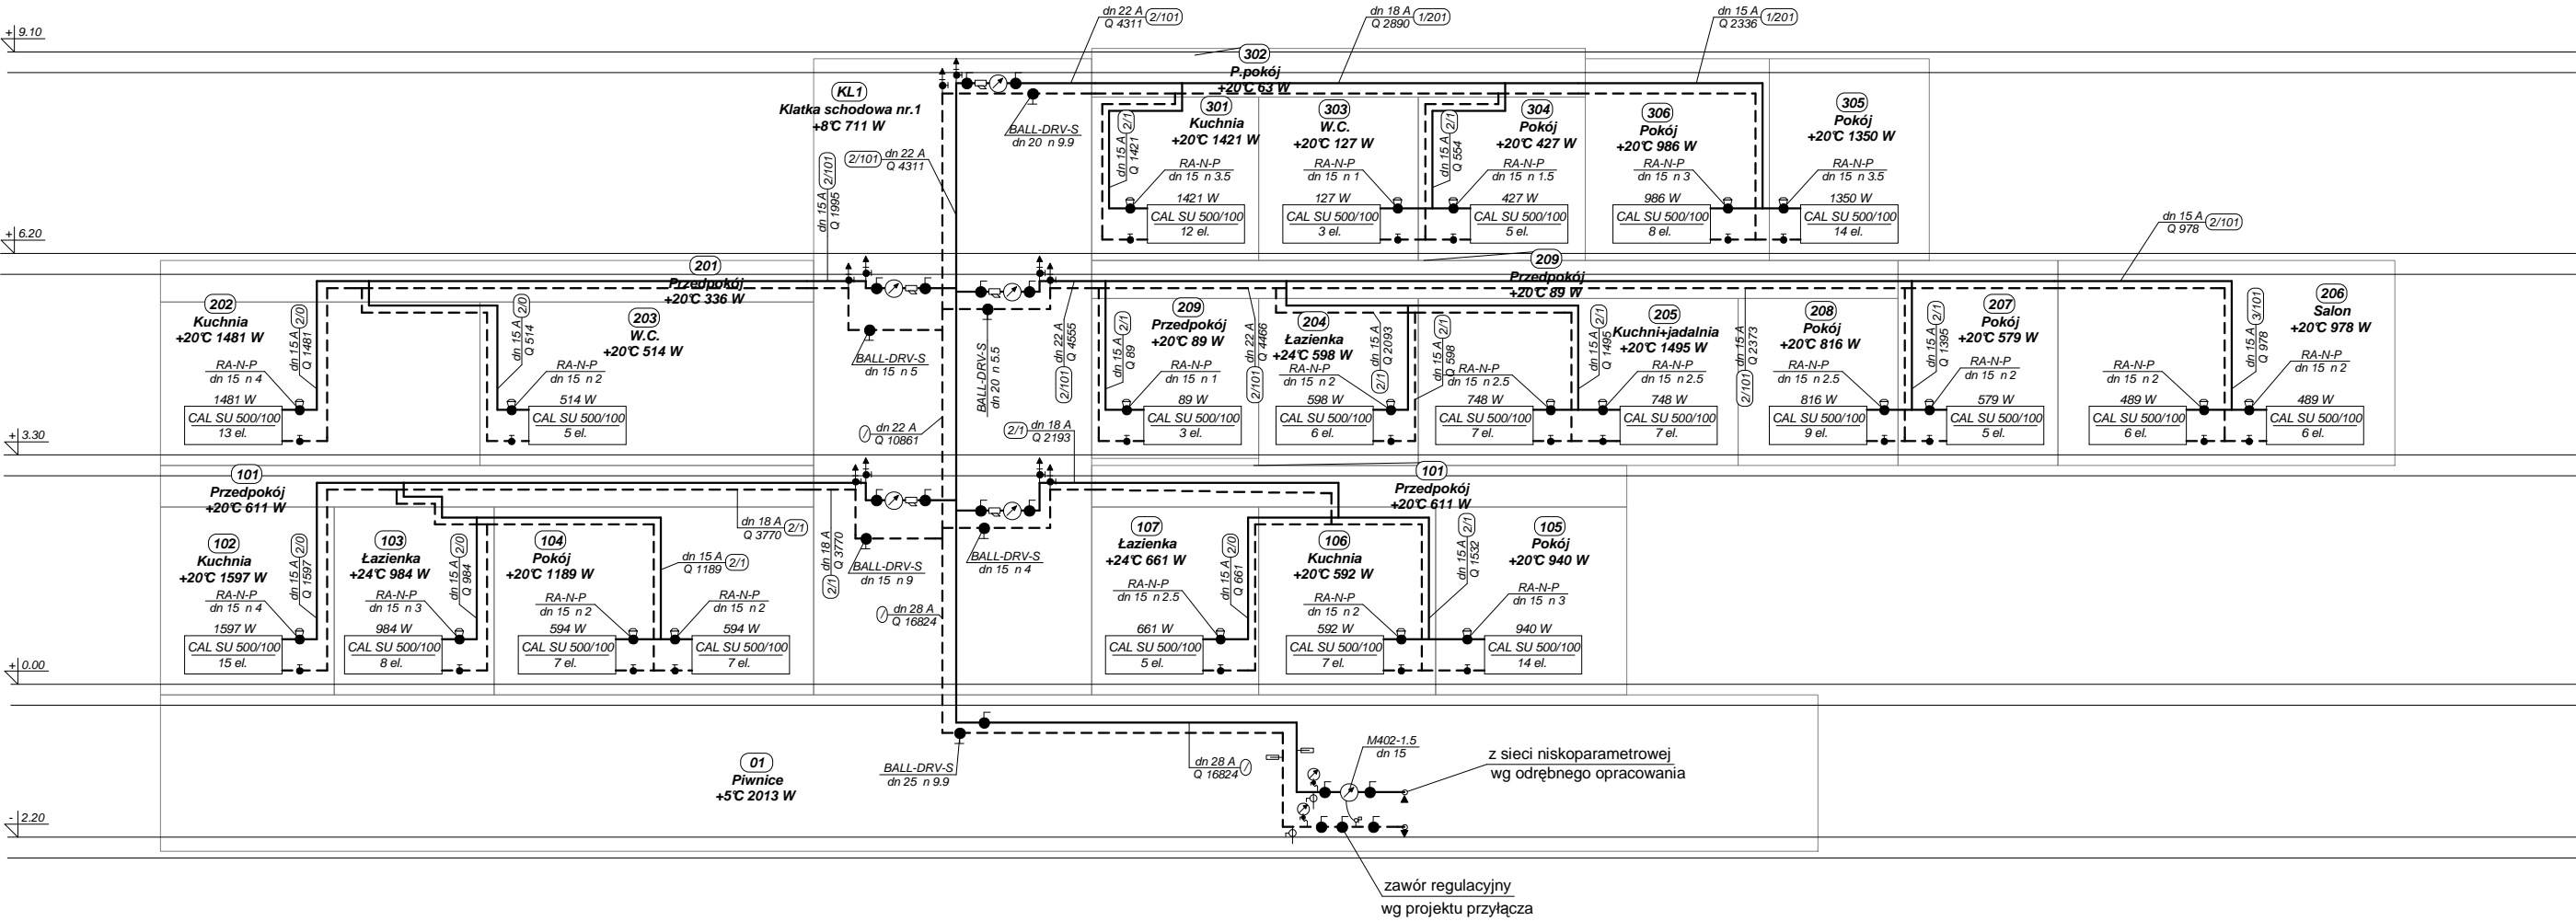

UWAGA:
Piony i poziomy c.o. izolować łupkami poliuretanowymi grubości 30mm w płaszczu z folii pvc

Obiekt:	Budynek mieszkalny wielorodzinny	Skala:
Adres budowy:	Ciechanów. ul. Sienkiewicza 52	Data: 06.2019 r
Projektant:	Tomasz Pajewski	Upr. bud.: MAZ-0595/PBS/17 spec.inst.zakres sieci inst.i urządz...
Nazwa rysunku:	Instalacja c.o. - rozwinięcie	Podpis:
		Rys. nr. 5