


Szybla samoczynne  
wyłączono 230V  
Układ sieci TN-S 400/230V

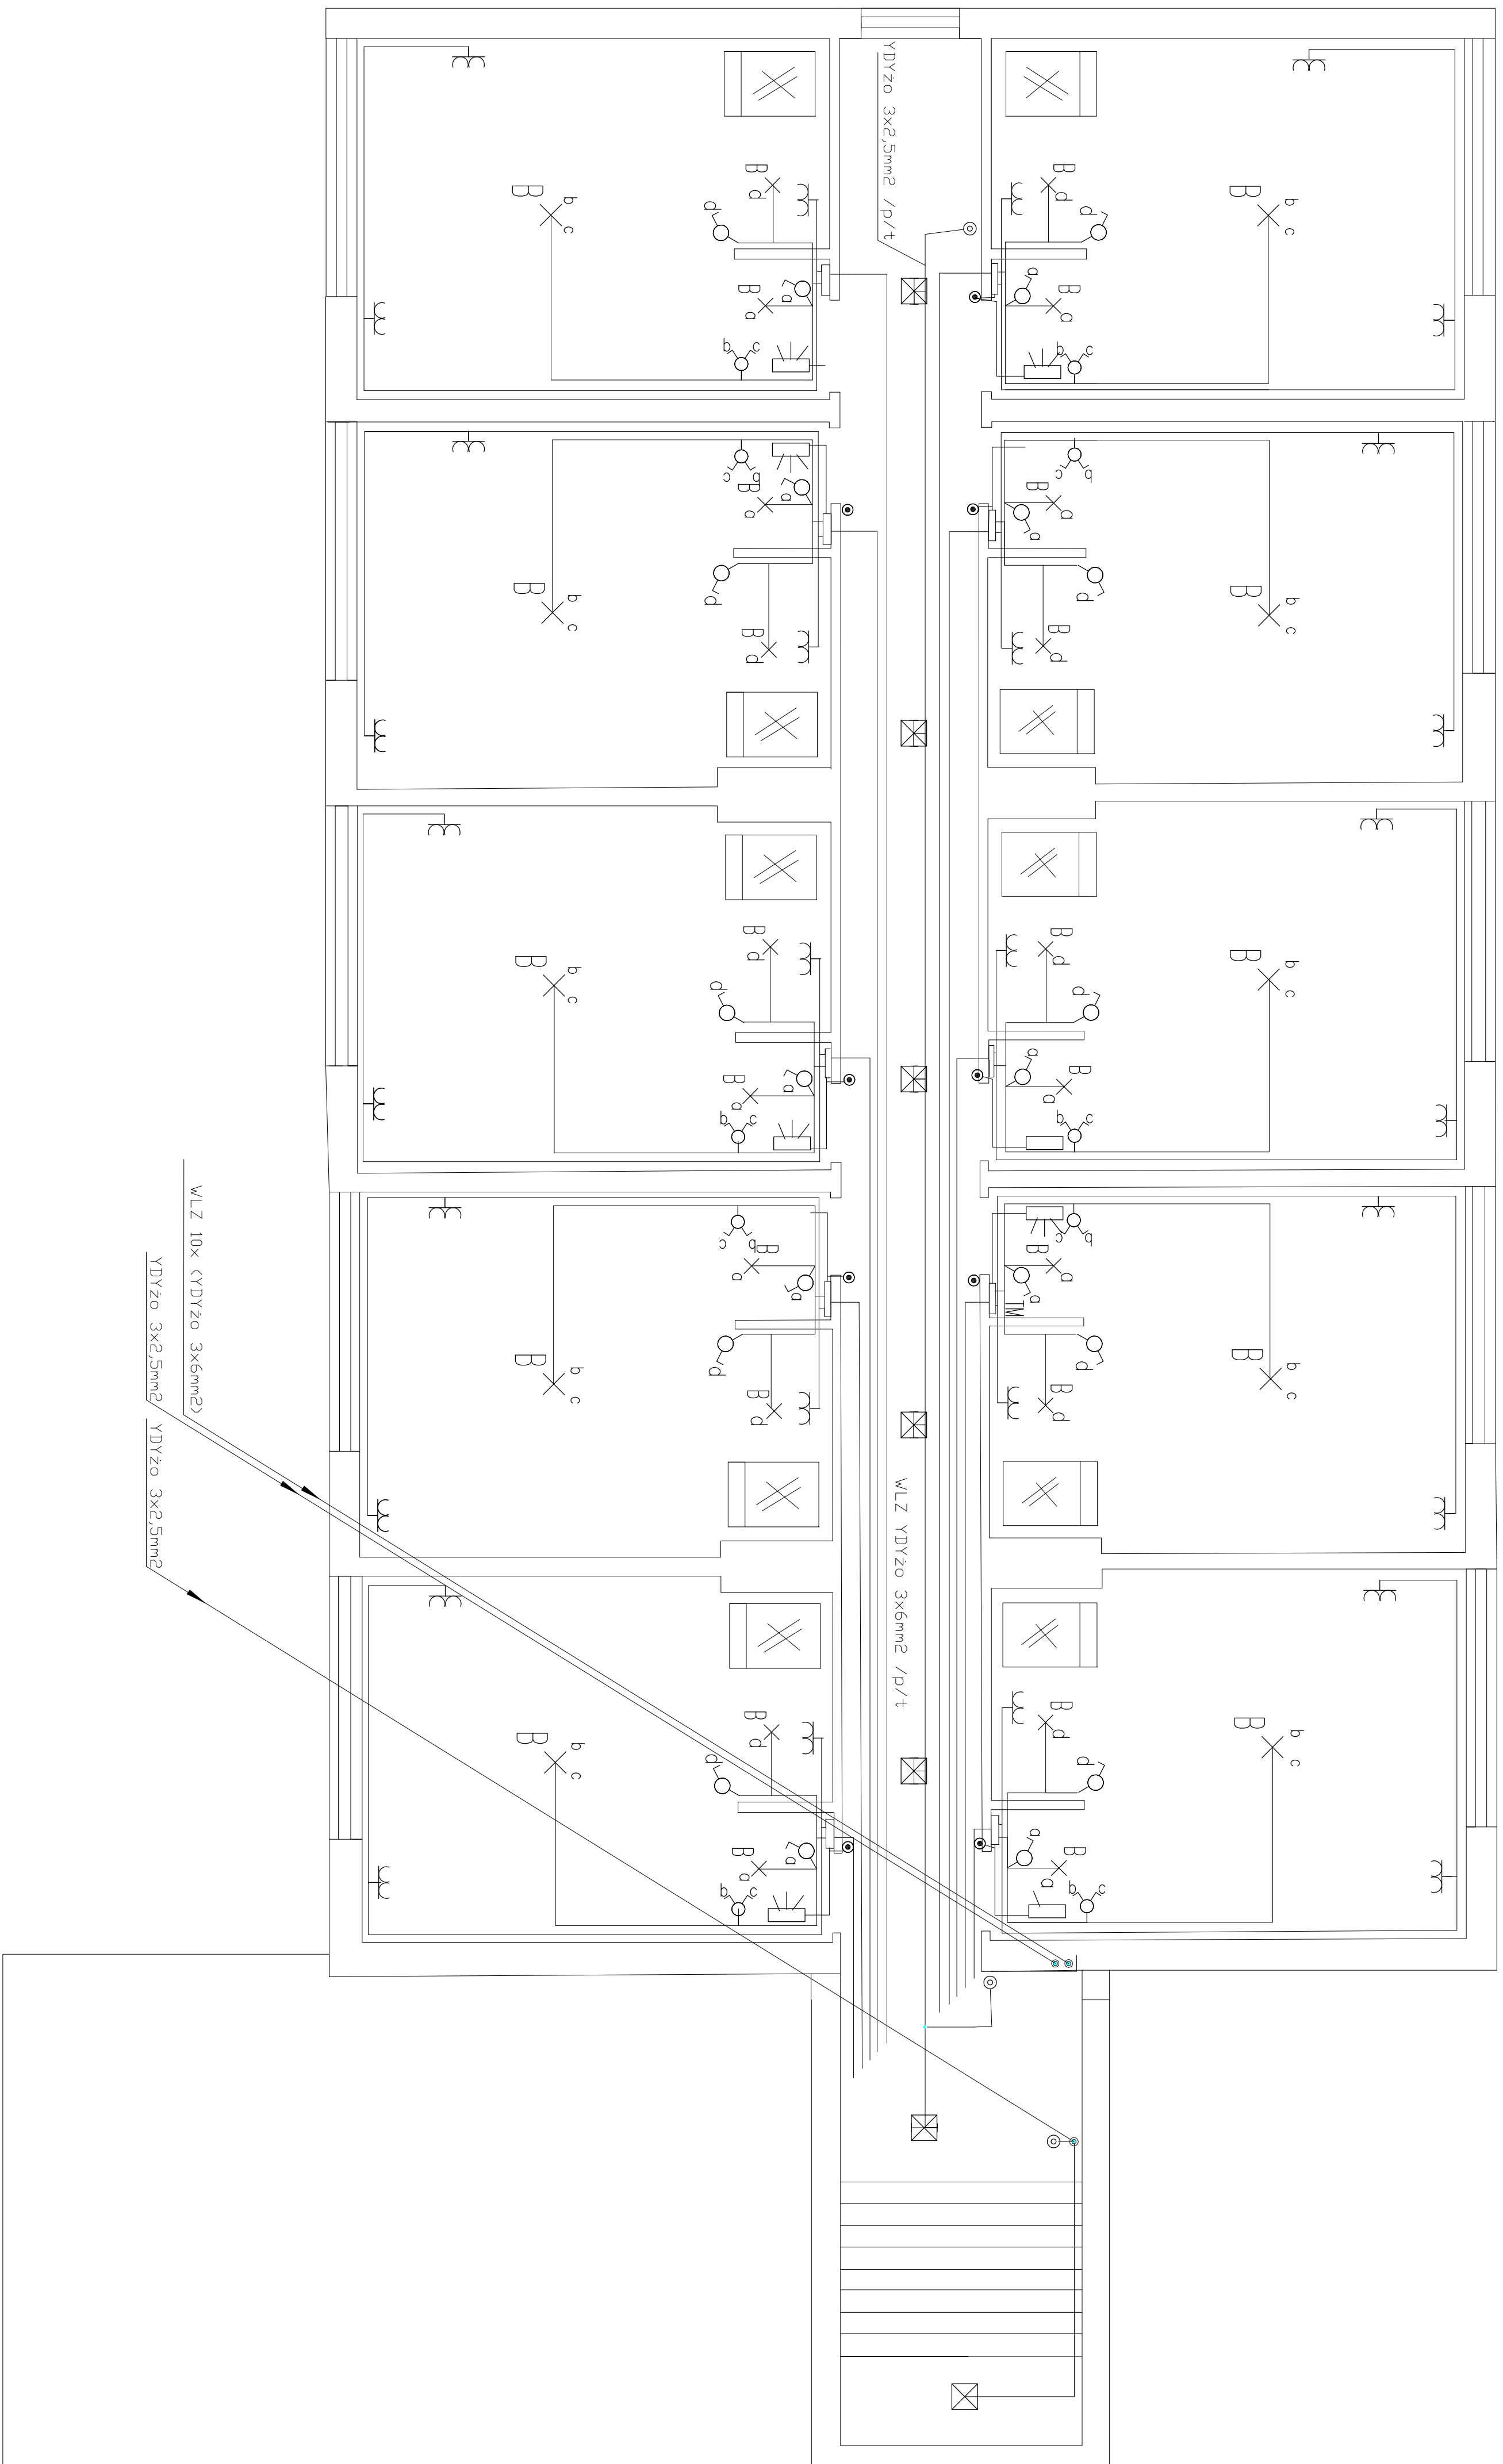

- działanie @  
szkło @  
ŁĄCZNIK ZMIERNY, "DZWONEK", IP44, P/T, PODSWIETLANY  
ŁĄCZNIK ZMIERNY, "SWATIO", IP44, P/T, PODSWIETLANY  
ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T  
ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, P/T  
PUNKT ŚWIETLNY ZE ZŁĄCZEM ŚWIECZNIKOWYM  
OPRĄDKA ŚWIETLOWIDOKA 35W/24V, IP65  
ROZDZIELNICA  
DZWONEK TONOWY 230V  
PRZEGISŁEK WYŻALACZA WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO  
W OBLUDOWIE Z SZYBPA I OPISEK

INSTALACJA ELEKTRYCZNA	
17-203 HUBERKOWA UL. BIELSKA 110	
06-460 Częstochowa	
PROJEKT WYKONAWCZY	
Wymaga instalacji elektrycznej	
06-460 Częstochowa	
Częstochowa ul. Wojska Polskiego 280	
Instalacja elektryczna wewnątrz – rzut piętro	
Maj 2009	
Instalacja elektryczna wewnątrz – rzut piętro	
150	
Instalacja elektryczna wewnątrz – rzut piętro	
150	
Instalacja elektryczna wewnątrz – rzut piętro	
150	